



: <https://iit.com.ua/download/productfiles/EUInstall.exe>


1. " -1" "":

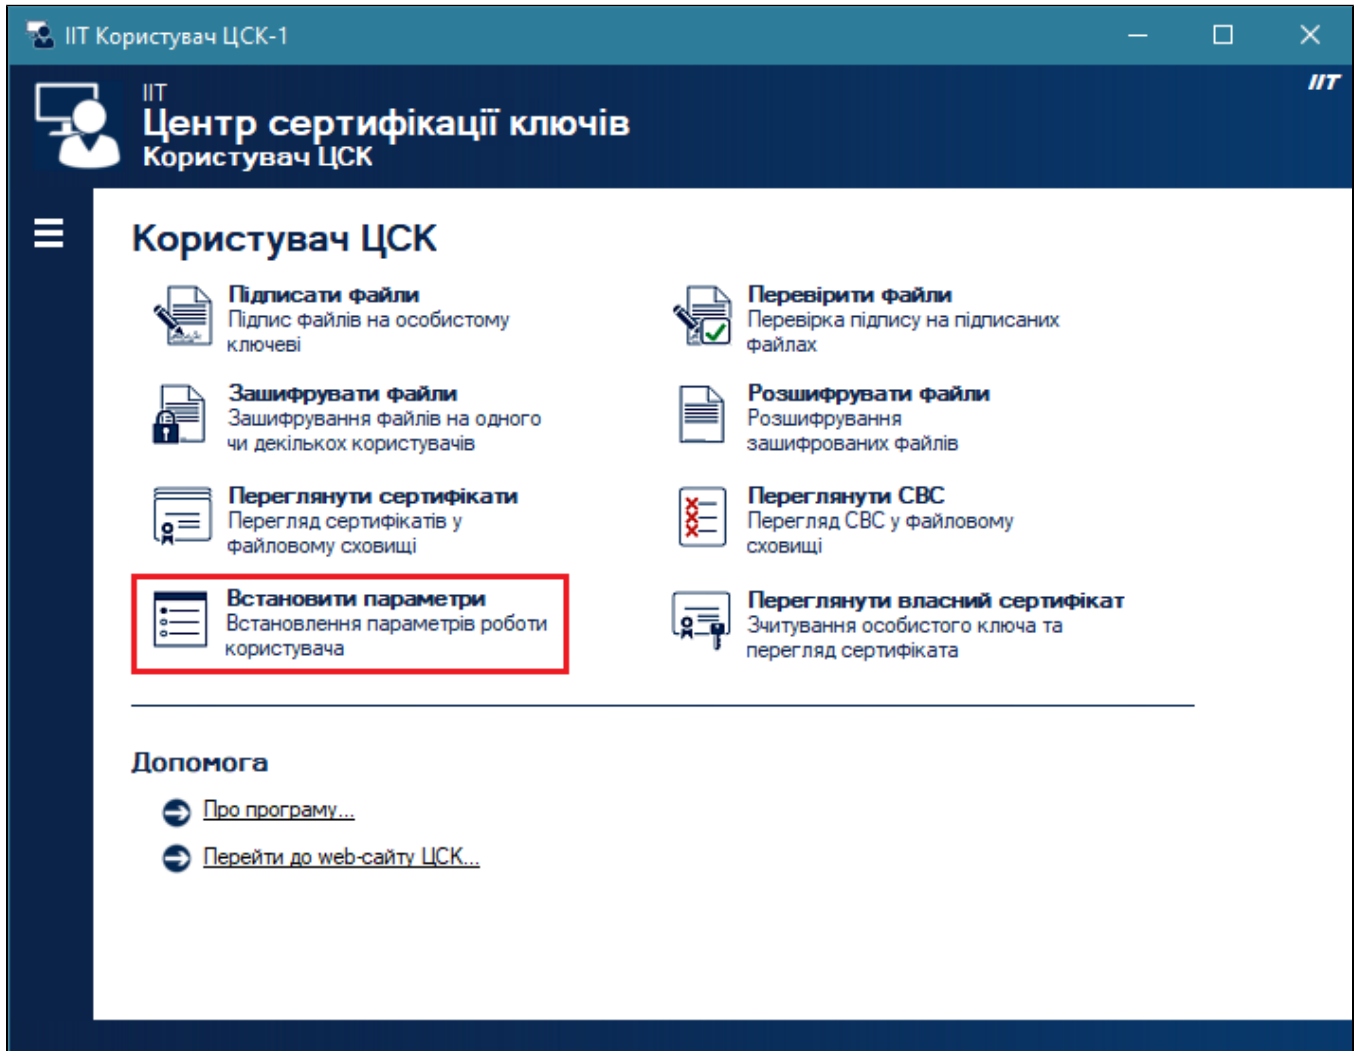

2. " " "":

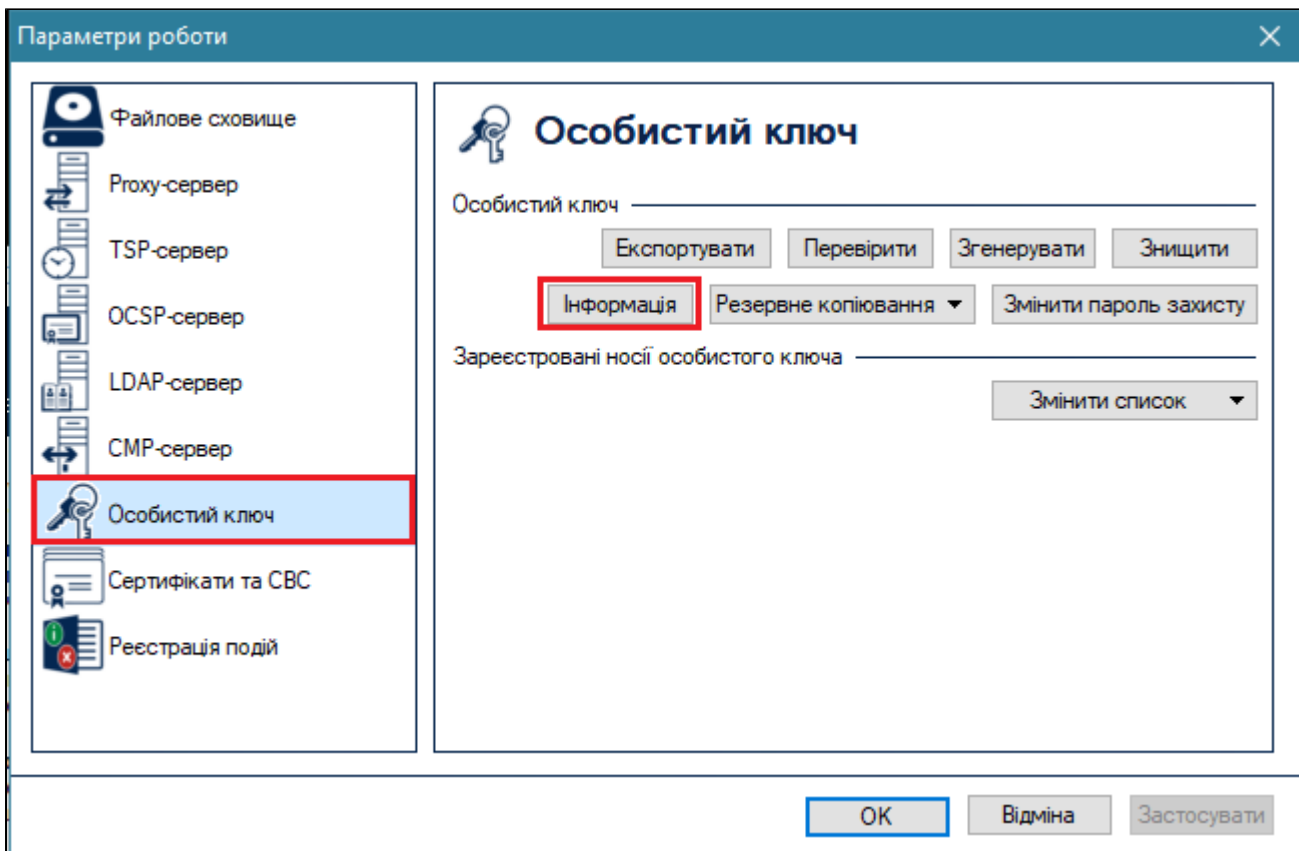


3. , "":

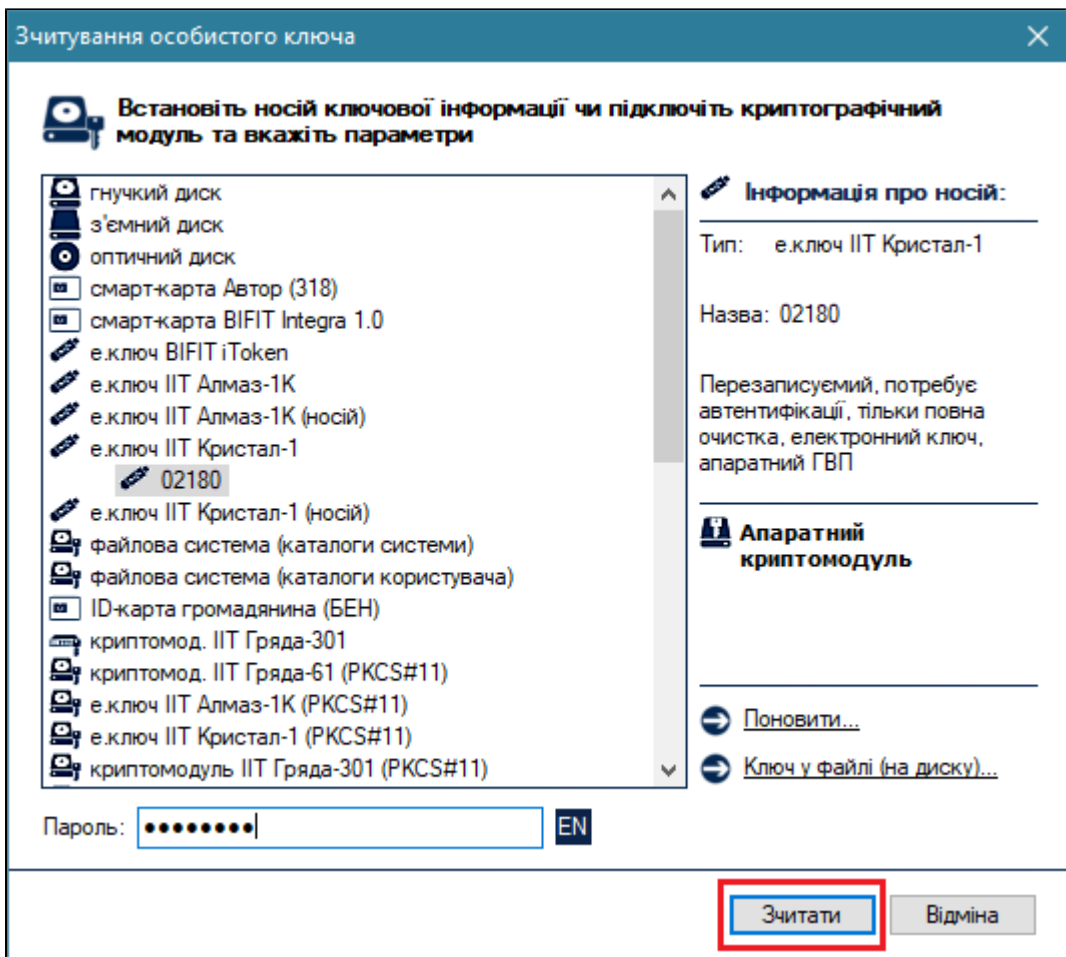




4. " " :

Особистий ключ ×


 **Особистий ключ**


Поля інформації про ключ:


 Параметри особистих ключів	
 Державний алгоритм ЕЦП	ДСТУ 4145-2002
Розміщення ключа	Носій
Довжина ключа	256 біт(а)
Ідентифікатор відкритого ключа	45 17 FF 05 D6 89 9D 53 EF 6B B5 96 ...
 Протокол розподілу ключів	Д-1 в гр. точок ЕК
Розміщення ключа	Носій
Довжина ключа	429 біт(а)
Ідентифікатор відкритого ключа	15 A0 96 B4 A1 8A 4D 1D 92 F3 13 51 ...

Ідентифікатор відкритого ключа:


45 17 FF 05 D6 89 9D 53 EF 6B B5 96 E0 95 1C EF 3D 33 C8 4F B5 7D 7A 07 A3 53 C9 EF B6 2B D0 DE

 Особисті та відкриті ключі належать до однієї ключової пари, якщо ідентифікатори відкритих ключів у цьому вікні співпадають з ідентифікаторами відкритих ключів у відповідних сертифікатах


 [Друкувати...](#) OK

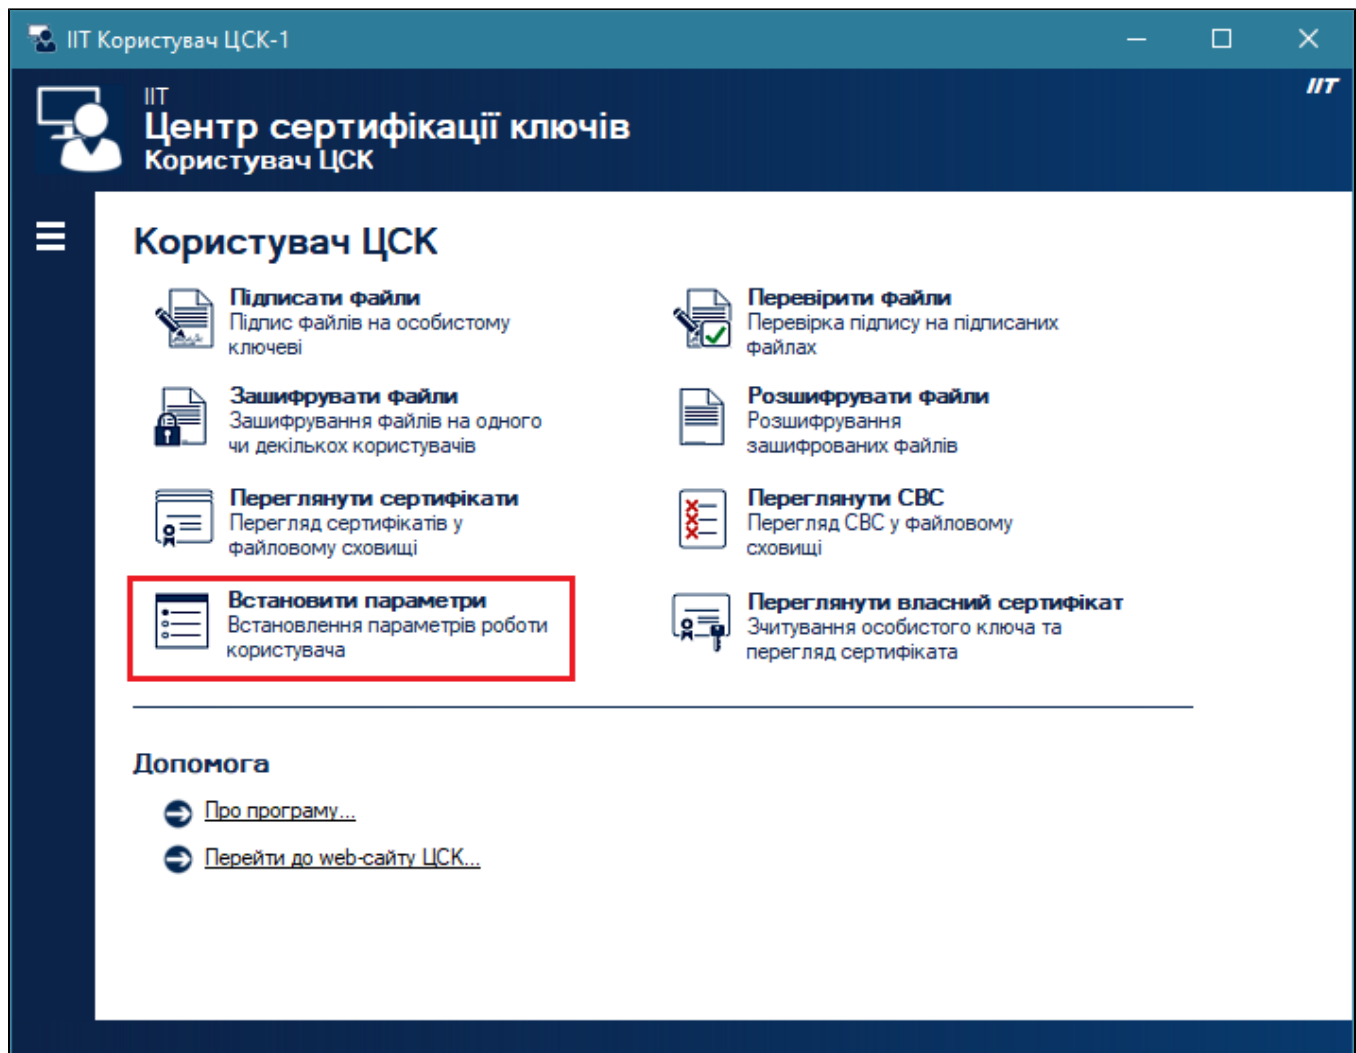


2. "CMP-" " CMP-":

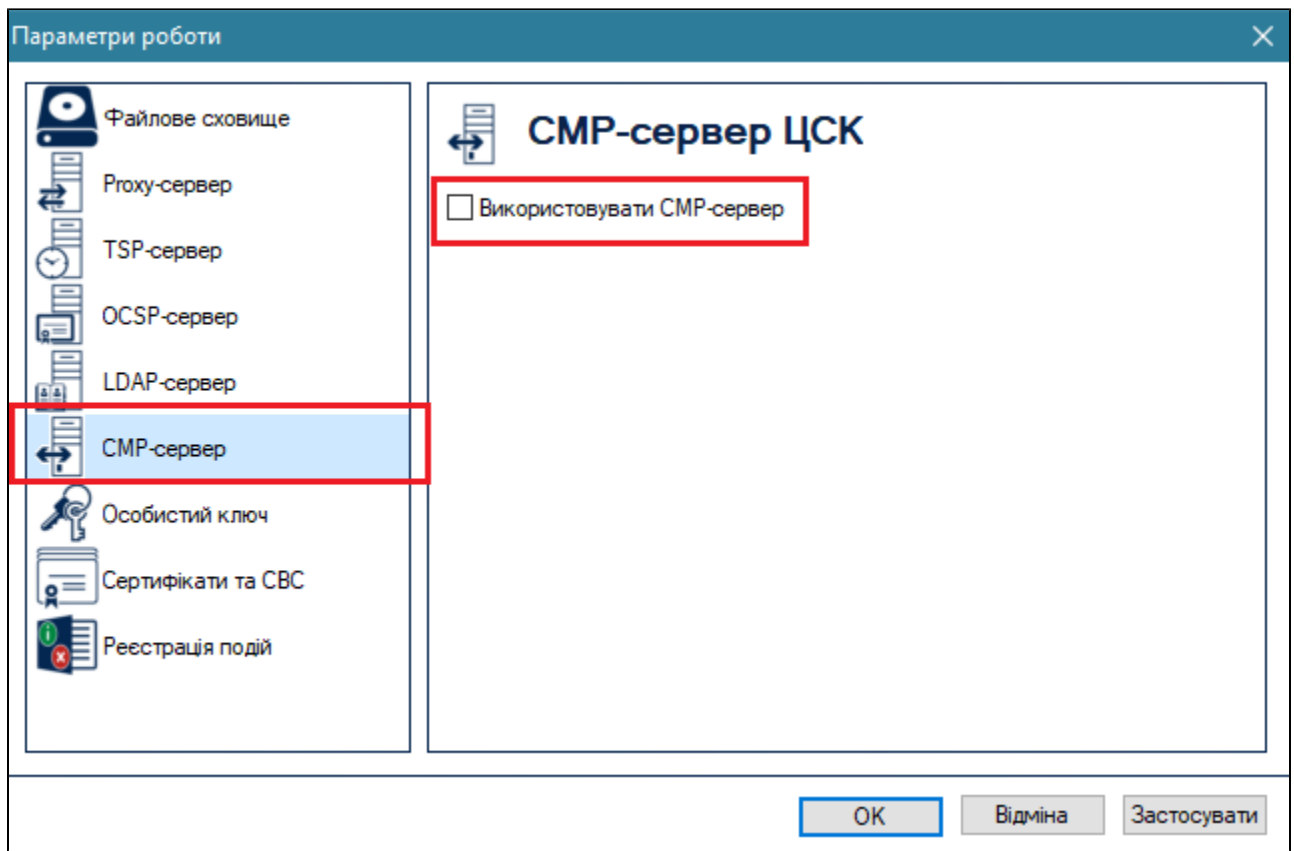

3. "":

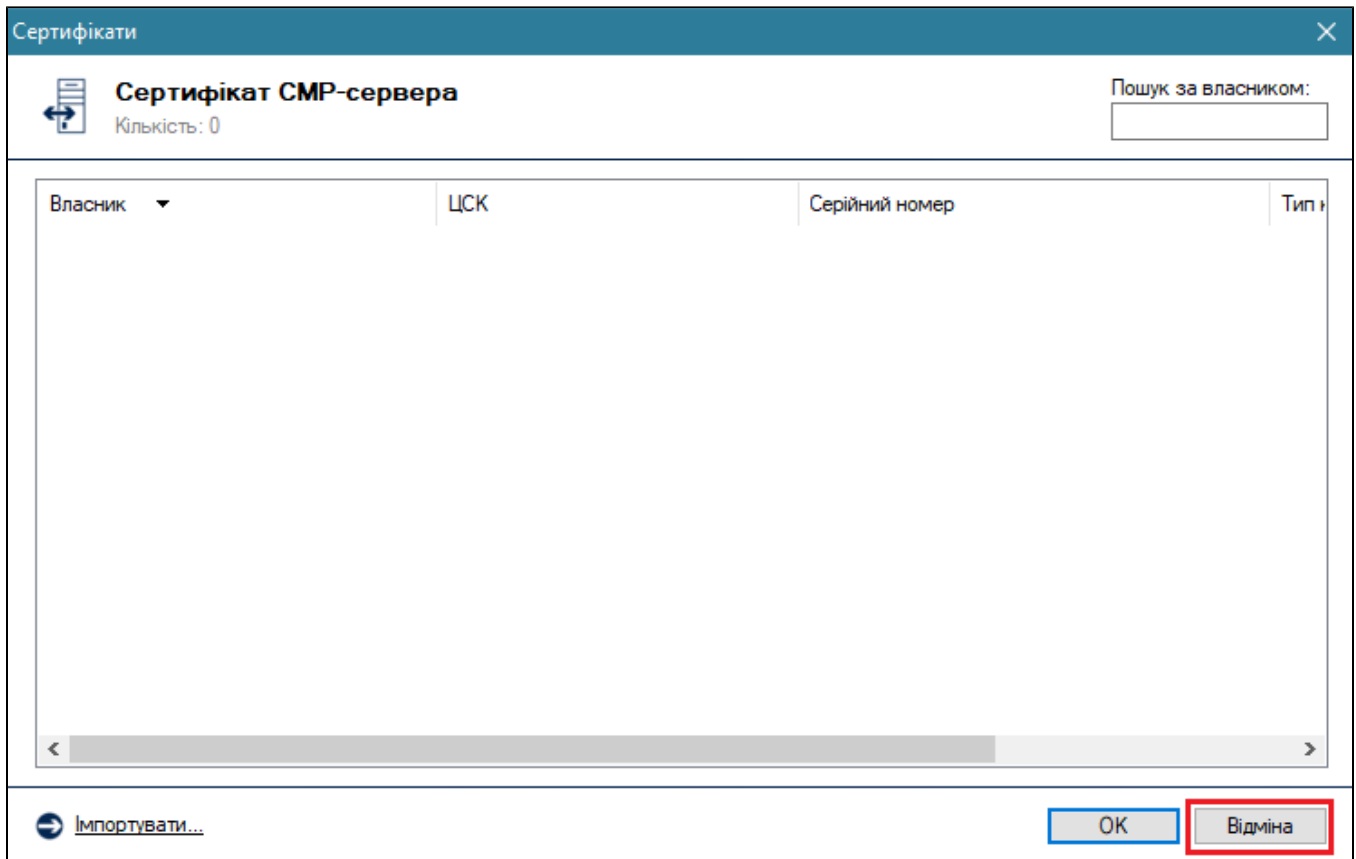


4. DNS- IP- "":

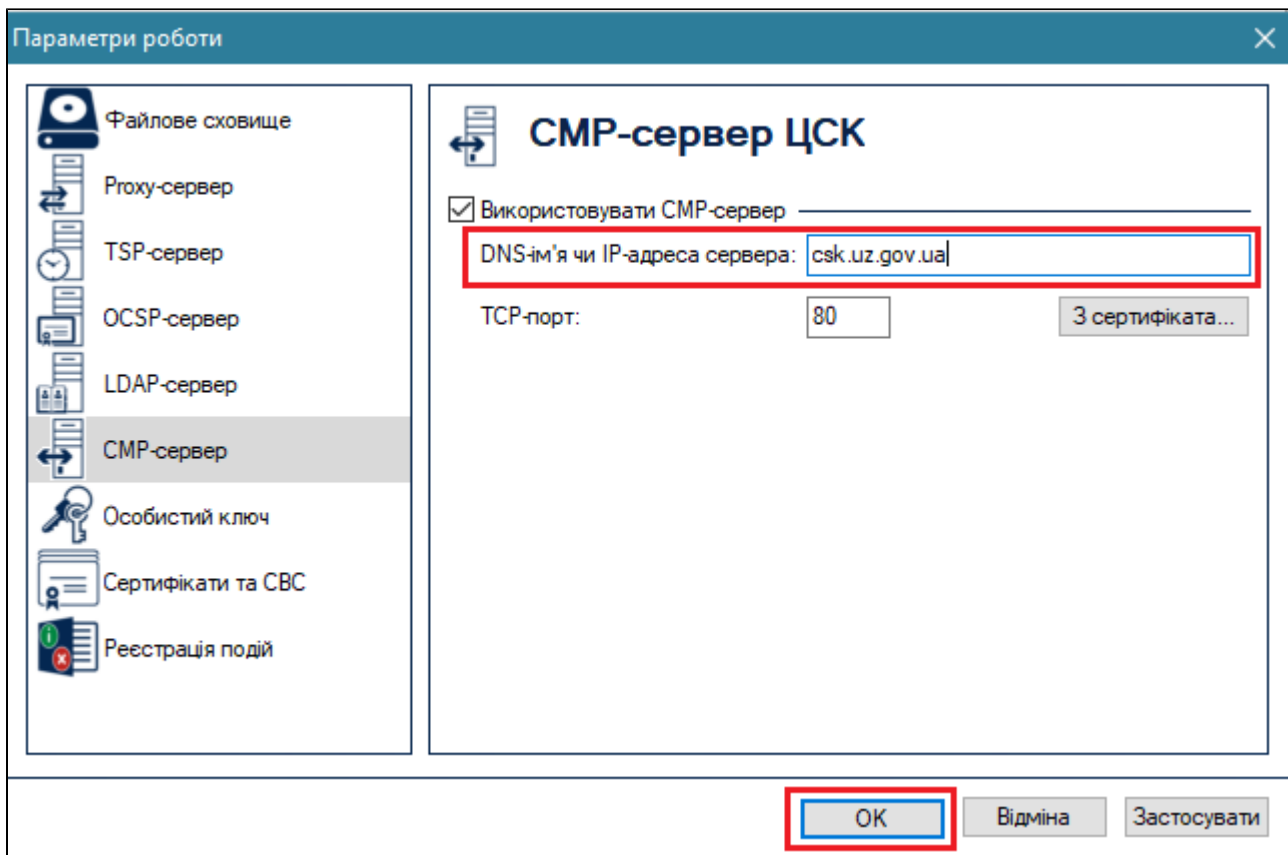


	cmpAddress
-	acskidd.gov.ua
""	ca.informjust.ua
	csk.uz.gov.ua
A "MasterKey" "-"	masterkey.ua
""	csk.uss.gov.ua
""	csk.ukrsibbank.com
""	acsk.privatbank.ua/
"_"	ca.alfabank.kiev.ua
" "	ca.depositsign.com
	ca.mil.gov.ua
" 2428"	acsk.dpsu.gov.ua
	acsk.er.gov.ua
-	ca.mvs.gov.ua
	canbu.bank.gov.ua
""	uakey.com.ua
""	acsk.treasury.gov.ua
	www.csd.ua
'eSign' "	altersign.com.ua
' '	www.uipv.org

""	ca.oschadbank.ua
	ca.gp.gov.ua
" ."	cesaris.itsway.kiev.ua
	zc.bank.gov.ua


5. " ":

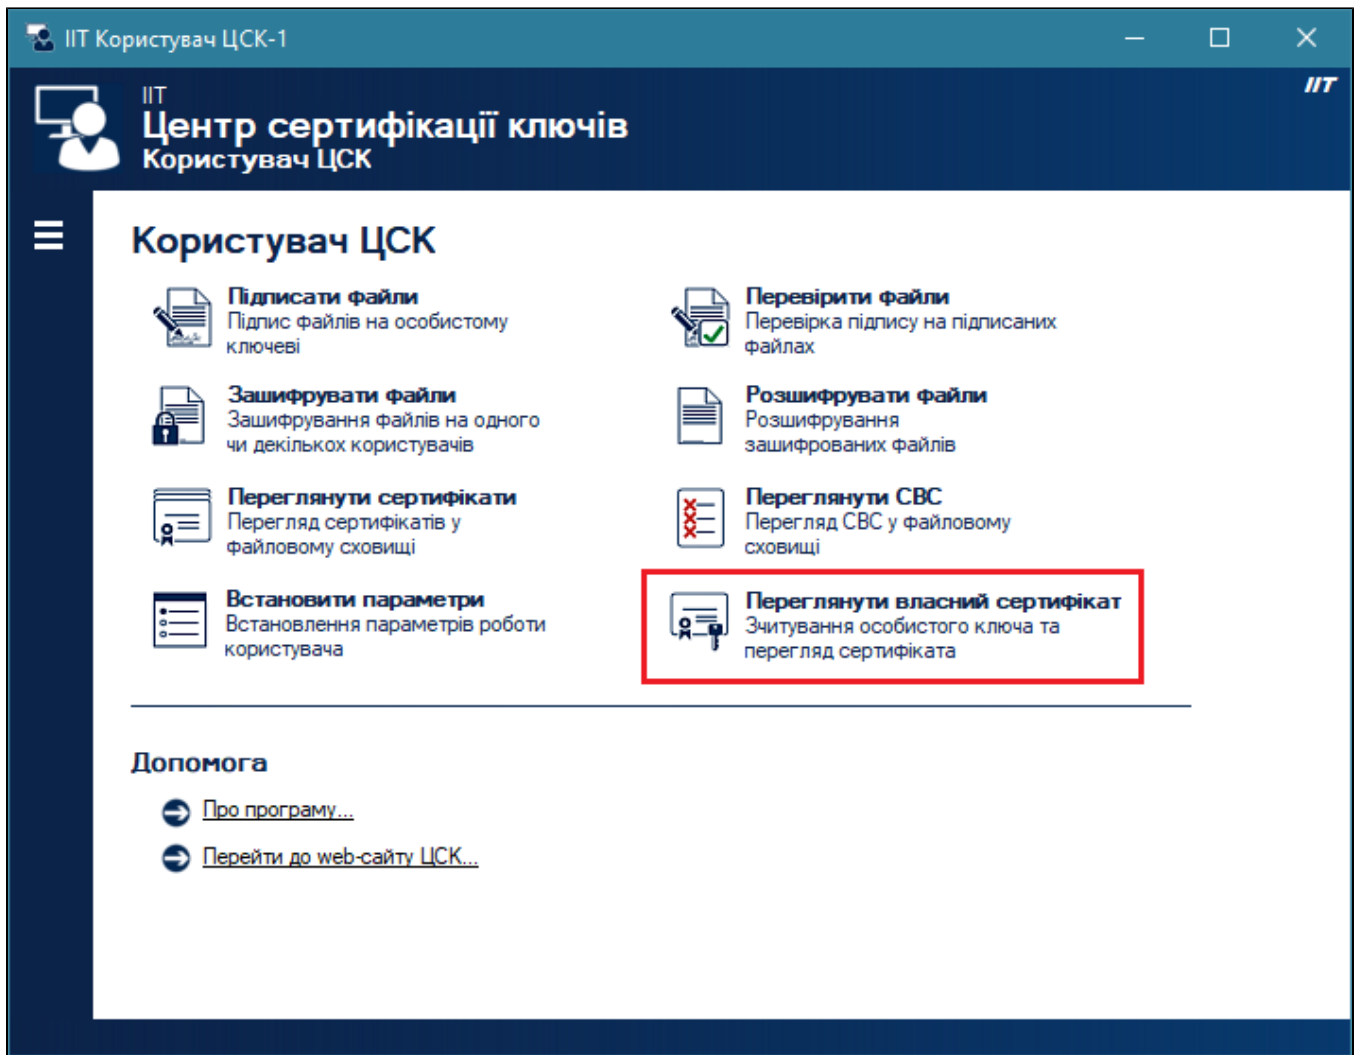


6. , "":

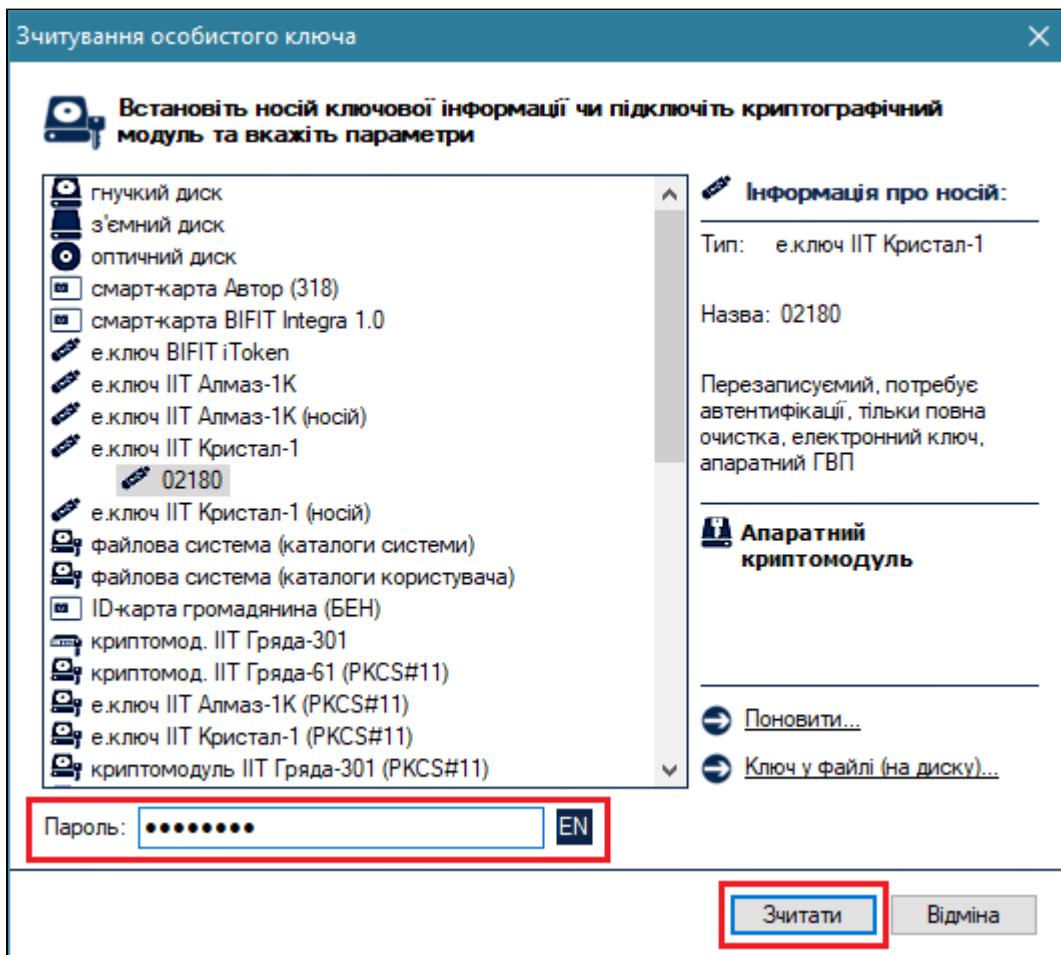


7. " : ", "":

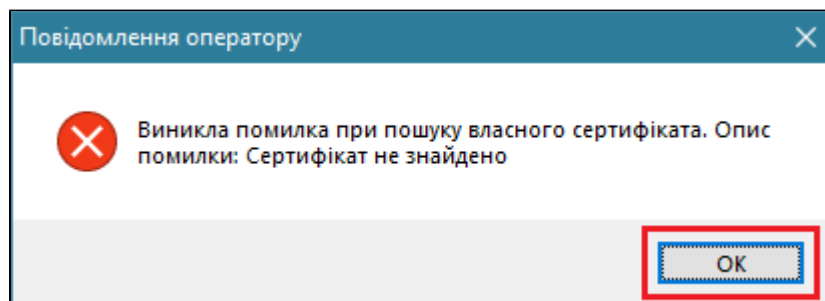


8. " CMP-", "":

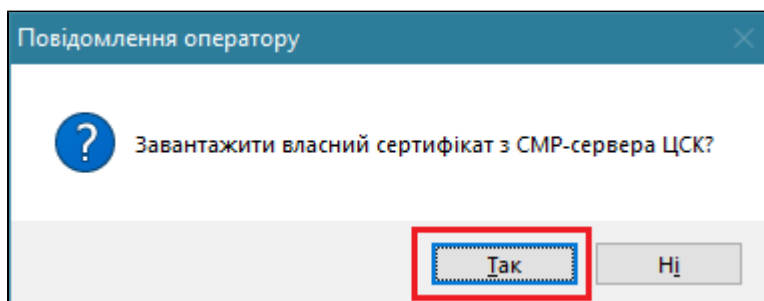

9. " " "":

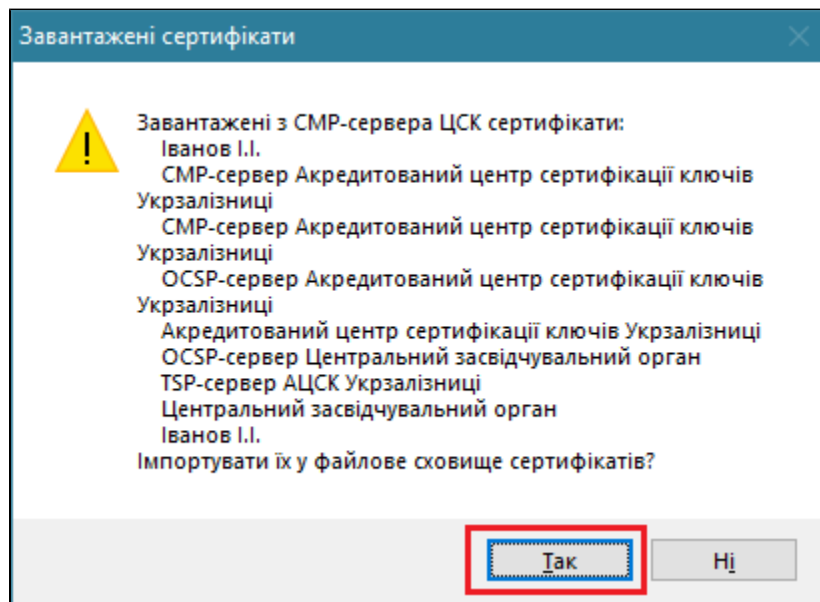

10. " " :

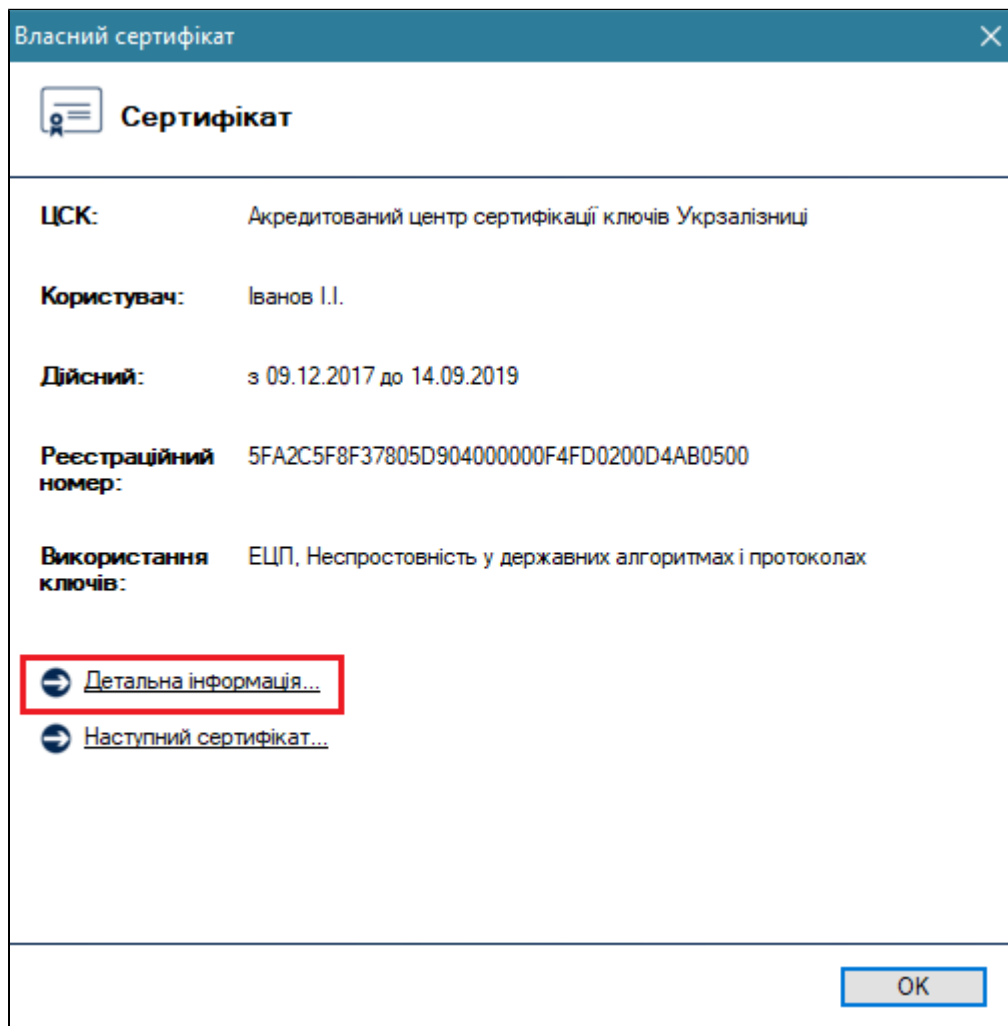

11. " " :

Власний сертифікат

Сертифікат

Поля сертифіката:

Строк чинності сертифіката	
Сертифікат чинний з	09.12.2017 23:53:54
Сертифікат чинний до	14.09.2019 00:00:00
Строк дії особистого ключа	
Особистий ключ діє з	09.12.2017 23:53:54
Особистий ключ діє до	14.09.2019 00:00:00
Параметри відкритого ключа	
Тип ключа	ДСТУ 4145-2002
Довжина ключа	264 біт(а)
Відкритий ключ	DB 1A ED EC D0 B0 42 75 1A E8 9E DE
Ідентифікатор відкритого ключа	45 17 FF 05 D6 89 9D 53 EF 6B B5 96 ...
Використання ключів	ЕЦП, Неспровівність
Уточнене призначення ключів ...	
Правила сертифікації	Правила посиленої сертифікації
Тип власника	Не ЦСК
Інф. про точки доступу до CBC...	
Точка доступу до певних CBC	http://cekk.uz.gov.ua/download/cde/C4-

Ідентифікатор відкритого ключа:

45 17 FF 05 D6 89 9D 53 EF 6B B5 96 E0 95 1C EF 3D 33 C8 4F B5 7D 7A 07 A3 53 C9 EF B6 2B D0 DE

← Загальна інформація... → Наступний сертифікат... **OK**